


Dr. Oetker Professional • Leahy IFF • Lyons Magnus • IOP! Medical • Rubicon Puree • Shalit Foods
Basic American Foods • Evolution Group • BD • CuraProducts GmbH



Gracuseté de : Fournis par :

TN0	0 Liquide
ST1	1 Très légèrement épais
MT2	2 Légèrement épais
MO3	3 Modérément épais
LQ3	3 Purée fluide
EX4	4 Très épais
PU4	4 Pure lisse
MMS	5 Haché lubrifié
SB6	6 Petits morceaux tendres
EC7	7 Facile à mastiquer
RG7	7 Normal

ABRÉVIATIONS IDDSI




IDDSI

International Dysphagia Diet
Standardisation Initiative

www.iddsi.org


© IDDSI 2022

Carte de référence Méthode de mesure

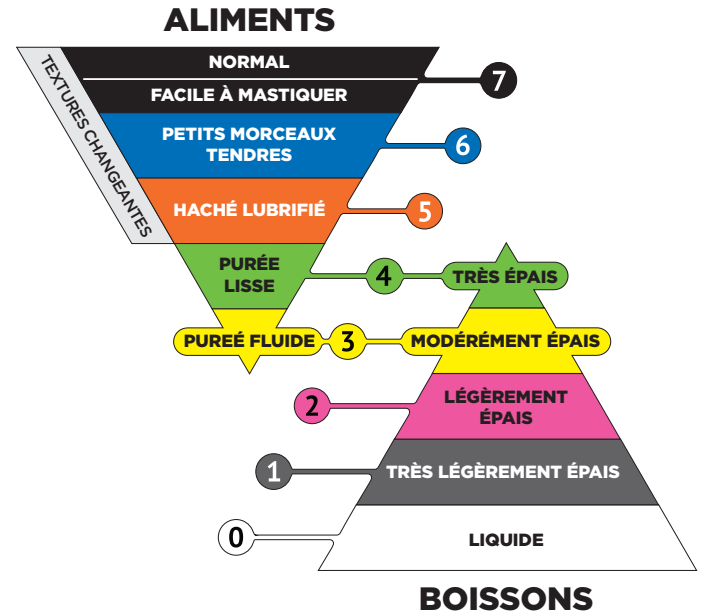


Tests pour les aliments


4 PURÉE LISSE

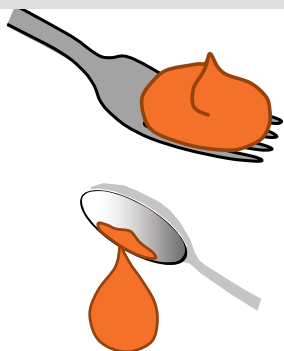


5 HACHÉ LUBRIFIÉ

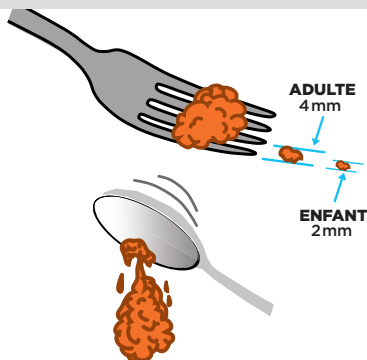

6 PETITS MORCEAUX TENDRES

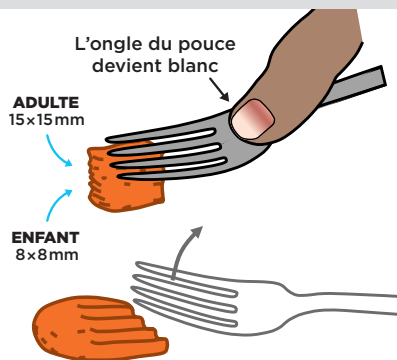

EC 7 FACILE À MASTIQUER

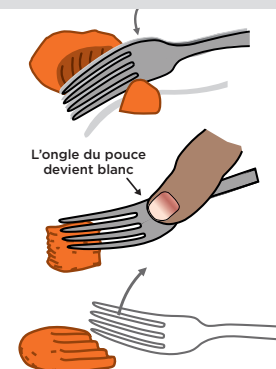

Test d'écoulement

Les niveaux de classification IDDSI sont basés sur la quantité de liquide restant après 10 seconds.

Niveau 4 : utilisez les tests d'égouttement de la fourchette + de la cuillère inclinée. Niveau 3 : utilisez les tests d'écoulement + d'égouttement de la fourchette

1. Bouchez l'embout avec le doigt

2. Ajoutez jusqu'à la ligne supérieure (10mL)

3. Retirez votre doigt de l'embout et démarrez la minuterie

4. Arrêtez après 10 secondes

