

TN0	0 Fina
ST1	1 Ligeramente espesa
MT2	2 Poco espesa
MO3	3 Moderadamente espesa
LQ3	3 Licuada
EX4	4 Extremadamente espesa
PU4	4 Puré
MMS	5 Picada y húmeda
SB6	6 Suave y tamaño bocado
EC7	7 Fácil de masticar
RG7	7 Regular

Códigos de IDDSI

Para más información:
www.iddsi.org



Basic American Foods, Bevolution Group, BD, Dr Oetker Professional, Leahy IFF, Lyons Magnus, Shalit Foods



Patrocinadores Plata




Patrocinadores Oro



Patrocinadores Platino

Proporcionado por:

De:



IDDSI



International Dysphagia Diet
Standardisation Initiative

www.iddsi.org

© IDDSI 2020


Tarjeta de Referencia de Pruebas



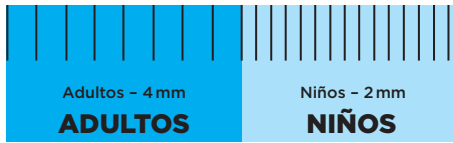


Prueba para alimentos


4 PURÉ

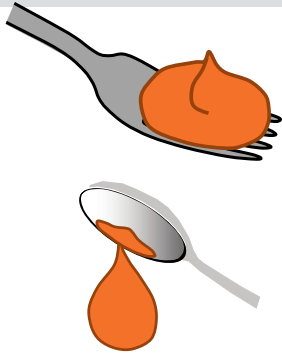

5 PICADA Y HÚMEDA

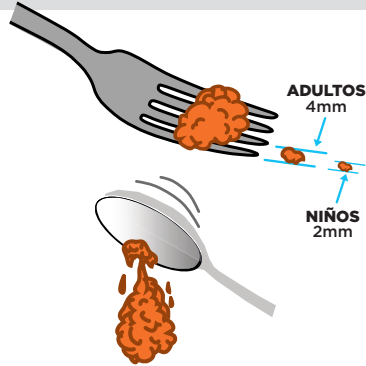

6 SUAVE Y TAMAÑO BOCADO

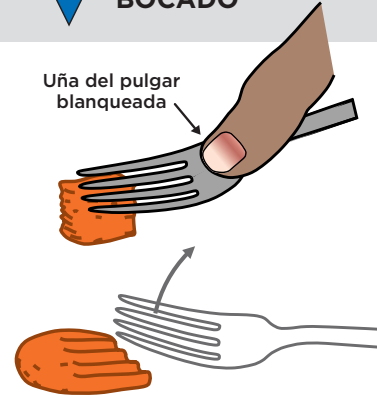

EC 7 FÁCIL DE MASTICAR




Prueba de Flujo

El nivel IDDSI depende de la cantidad de líquido que se mantiene en la jeringa después de 10 segundos

Nivel 4: Utilizar la prueba de flujo y la prueba de inclinación de cuchara
Nivel 3: Utilizar la prueba de flujo y prueba de goteo del tenedor


1. Retire el émbolo



2. Cubra la boquilla de la jeringa con su dedo y llene 10 mL



3. Remueva su dedo del extremo de la boquilla al mismo tiempo que inicia el cronómetro.



4. A los 10 segundos, cubra la boquilla y detenga el flujo de líquido.

